

Warszawa, 19 grudnia 2013 r.

EH21d-9000-50-10/107/RW/13

**do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawa rozdzielni 110 kV dla PT Wałki”; nr sprawy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr EH21d-9000-50-3/107/RW/13 (dalej SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje zapytanie wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

**Pytanie:**

Ad. Załącznik A do załącznika nr 3 do SIWZ:

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania w modułach wyłącznikowych przekładników prądowych o następujących parametrach:

w polu liniowym:

**50**-100/1-1-1-1-1A

2VA/0,2s Fs5

2VA/0,2s Fs5

2VA/0,5 Fs5

7,5VA/5P20

7,5VA/5P20

7,5VA/5P20

w polach transformatorowych:

50/1-1-1-1-1A


2VA/0,5 FS5

7,5VA/5P20

7,5VA/5P20

7,5VA/5P20

10VA/10P10

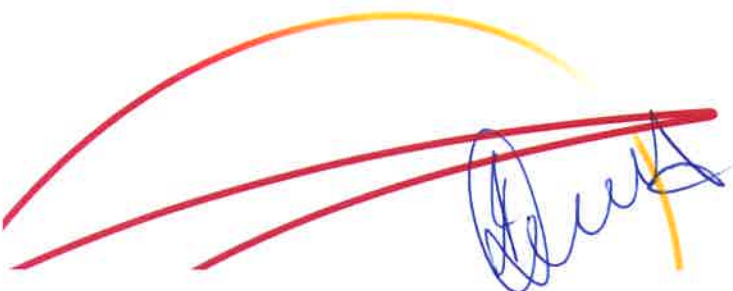

PKP Energetyka S.A.  
ul. Hoża 63/67  
00-681 Warszawa  
tel. +48 22 47 419 00  
fax +48 22 47 414 79

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704  
REGON: 017301607  
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł  
(wplacony w całości)

energetyka@pkpenergetyka.pl  
www.pkpenergetyka.pl

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę mocy rdzeni przekładników, zgodnie z poniższą tabelą, pod warunkiem ujęcia w ofercie ewentualnych kosztów związanych ze zwiększeniem przekroju obwodów wtórnych, dla poprawy rzeczywistych granicznych współczynników dokładności (liczb przetężeniowych).

Pole liniowe	Pola transformatorowe
kl. 0,2S-leg-FS5 2VA	kl. 0,5-FS5 2VA
kl. 0,2S-leg-FS5 2VA	5P20 7,5VA
kl. 0,5-FS5 2VA	5P20 7,5VA
5P20 7,5VA	5P20 7,5VA
5P20 7,5VA	10P10 10VA
5P20 7,5VA	-

Zamawiający informuje jednocześnie, że podtrzymuje zapisy rozdziału 3.5. załącznika nr 3 do SIWZ dotyczące możliwości zmiany parametrów technicznych przekładników prądowych na etapie projektu wykonawczego (podlegającego uzgodnieniu OSD i OSP). Ryzyka i koszty z tym związane należy uwzględnić w ofercie. Załącznik A ulega zmianie zgodnie z powyższą tabelą.

Dyrektor Biura Zakupów i Logistyki

Kazimierz Prokopczyk

