

Szczecin, 26 lipca 2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Nazwa i adres zamawiającego:

PKP Energetyka S.A.
Oddział Usług
Zakład Pomorski
ul. Czarnieckiego 8
70-221 Szczecin

2. Tryb postępowania :

Przetarg ograniczony zgodnie z SIWZ nr EZ14-Ez7-900-138a/2013 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia

Dostawa siedmiu stacji transformatorowych 15/0,4kV z transformatorem olejowym.

4. Wynik postępowania:


PKP Energetyka S.A. Oddział Usług Zakład Pomorski w Szczecinie zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm), zawiadamia, że:

1. Przedmiot zamówienia był podzielony na 7 zadań:

ZADANIE 1. STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV TRZYPOŁOWA
Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM

ZADANIE 2. STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV CZTEROPOŁOWA
Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM

ZADANIE 3. STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV TRZYPOŁOWA
Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM

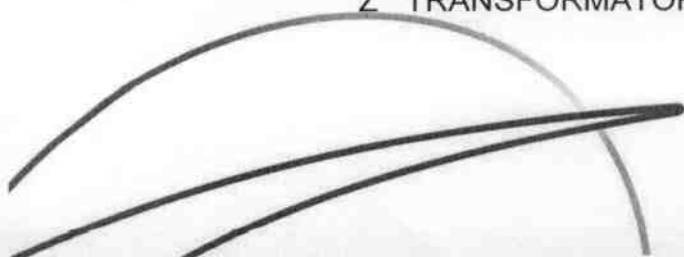

ZADANIE 4. STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV CZTEROPOŁOWA
Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM

ZADANIE 5. STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV TRZYPOŁOWA
Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM

ZADANIE 6. STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV CZTEROPOŁOWA
Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM

ZADANIE 7. STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV CZTEROPOŁOWA
Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM

2. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 15.07.2013 do godz. 11:00 wpłynęły 5 (pięć) ofert do ZADANIA od 1 do 7.

ZADANIE 1.

Numer Oferty	Nazwa (firma) adres wykonawcy
1.	ENCO SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 11A 02-676 WARSZAWA
2.	ZPUE S.A. UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA
3.	ENERGOKABEL SP. Z O.O. UL. STRZEGOMSKA 34 58-160 ŚWIEBODZICE
4.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELSTAN UL. HUBALCZYKÓW 4 70-776 SZCZECIN
5.	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C. UL. PORTOWA 4A 64-761 KRZYŻ WŁKP.

ZADANIE 2.

Numer Oferty	Nazwa (firma) adres wykonawcy
1.	ENCO SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 11A 02-676 WARSZAWA
2.	ZPUE S.A. UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA
3.	ENERGOKABEL SP. Z O.O. UL. STRZEGOMSKA 34 58-160 ŚWIEBODZICE
4.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELSTAN UL. HUBALCZYKÓW 4 70-776 SZCZECIN
5.	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C. UL. PORTOWA 4A 64-761 KRZYŻ WŁKP.



ZADANIE 3.

Numer Oferty	Nazwa (firma) adres wykonawcy
1.	ENCO SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 11A 02-676 WARSZAWA
2.	ZPUE S.A. UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA
3.	ENERGOKABEL SP. Z O.O. UL. STRZEGOMSKA 34 58-160 ŚWIEBODZICE
4.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELSTAN UL. HUBALCZYKÓW 4 70-776 SZCZECIN
5.	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C. UL. PORTOWA 4A 64-761 KRZYŻ WŁKP.

ZADANIE 4.

Numer Oferty	Nazwa (firma) adres wykonawcy
1.	ENCO SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 11A 02-676 WARSZAWA
2.	ZPUE S.A. UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA
3.	ENERGOKABEL SP. Z O.O. UL. STRZEGOMSKA 34 58-160 ŚWIEBODZICE
4.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELSTAN UL. HUBALCZYKÓW 4 70-776 SZCZECIN
5.	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C. UL. PORTOWA 4A 64-761 KRZYŻ WŁKP.

ZADANIE 5.

Numer Oferty	Nazwa (firma) adres wykonawcy
1.	ENCO SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 11A 02-676 WARSZAWA
2.	ZPUE S.A. UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA
3.	ENERGOKABEL SP. Z O.O. UL. STRZEGOMSKA 34 58-160 ŚWIEBODZICE
4.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELSTAN UL. HUBALCZYKÓW 4 70-776 SZCZECIN
5.	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C. UL. PORTOWA 4A 64-761 KRZYŻ WŁKP.



ZADANIE 6.

Numer Oferty	Nazwa (firma) adres wykonawcy
1.	ENCO SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 11A 02-676 WARSZAWA
2.	ZPUE S.A. UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA
3.	ENERGOKABEL SP. Z O.O. UL. STRZEGOMSKA 34 58-160 ŚWIEBODZICE
4.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELSTAN UL. HUBALCZYKÓW 4 70-776 SZCZECIN
5.	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C. UL. PORTOWA 4A 64-761 KRZYŻ WŁKP.


ZADANIE 7.

Numer Oferty	Nazwa (firma) adres wykonawcy
1.	ENCO SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 11A 02-676 WARSZAWA
2.	ZPUE S.A. UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA
3.	ENERGOKABEL SP. Z O.O. UL. STRZEGOMSKA 34 58-160 ŚWIEBODZICE
4.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELSTAN UL. HUBALCZYKÓW 4 70-776 SZCZECIN
5.	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C. UL. PORTOWA 4A 64-761 KRZYŻ WŁKP.

3. Punktacja ofert została przedstawiona w tabeli poniżej.

ZADANIE 1.

ZADANIA	L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	5	8
ZADANIE 1.	1	ENCO SP. Z O.O.	90.405,00	ODRZUCONO
	2	ZPUE S.A.	80.739,66	ODRZUCONO
	3	ENERGOKABEL SP. Z O.O.	99.138,00	86
	4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELSTAN	90.220,50	95
	5	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.	85.545,27	100



ZADANIE 2.


ZADANIA	L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	5	8
ZADANIE 2.	1	ENCO SP. Z O.O.	90.159,00	ODRZUCONO
	2	ZPUE S.A.	78.843,00	ODRZUCONO
	3	ENERGOKABEL SP. Z O.O.	97.785,00	82
	4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	87.594,45	92
	5	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.	80.592,06	100

ZADANIE 3.

ZADANIA	L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	5	8
ZADANIE 3.	1	ENCO SP. Z O.O.	90.159,00	ODRZUCONO
	2	ZPUE S.A.	77.999,22	ODRZUCONO
	3	ENERGOKABEL SP. Z O.O.	99.138,00	ODRZUCONO
	4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	83.209,50	100
	5	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.	82.076,67	ODRZUCONO

ZADANIE 4.

ZADANIA	L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	5	8
ZADANIE 4.	1	ENCO SP. Z O.O.	95.079,00	ODRZUCONO
	2	ZPUE S.A.	85.485,00	ODRZUCONO
	3	ENERGOKABEL SP. Z O.O.	103.689,00	87
	4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	96.001,50	94
	5	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.	90.401,31	100

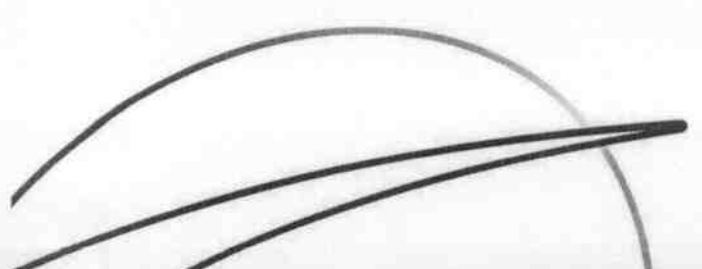

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ZADANIE 5.


ZADANIA	L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	5	8
ZADANIE 5.	1	ENCO SP. Z O.O.	95.940,00	ODRZUCONO
	2	ZPUE S.A.	92.496,00	ODRZUCONO
	3	ENERGOKABEL SP. Z O.O.	106.395,00	85
	4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	99.642,30	91
	5	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.	90.214,35	100

ZADANIE 6.

ZADANIA	L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	5	8
ZADANIE 6.	1	ENCO SP. Z O.O.	88.560,00	98
	2	ZPUE S.A.	80.505,96	ODRZUCONO
	3	ENERGOKABEL SP. Z O.O.	98.277,00	89
	4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	86.979,45	100
	5	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.	BRAK OFERTY	

ZADANIE 7.

ZADANIA	L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	5	8
ZADANIE 7.	1	ENCO SP. Z O.O.	94.710,00	ODRZUCONO
	2	ZPUE S.A.	84.577,26	ODRZUCONO
	3	ENERGOKABEL SP. Z O.O.	103.689,00	87
	4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	95.202,00	95
	5	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.	90.007,71	100

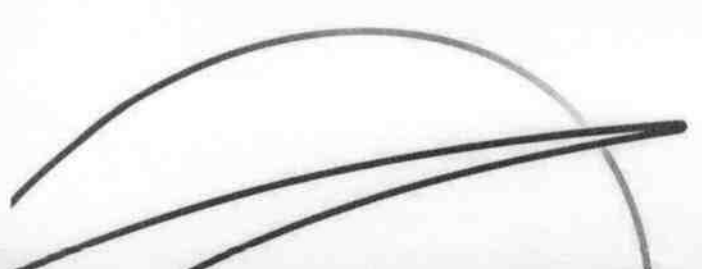

4. W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejsze uznano:

- A. Dla zadania 1, 2, 4, 5 i 7 – ofertę złożoną przez firmę
WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.**
- B. Dla zadania 3 i 6 – ofertę złożoną przez firmę
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELSTAN**

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą – jej treści odpowiada treści SIWZ

Uzasadnienie prawne:

Sposób dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty jest zgodny z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy

Wybór oferty dokonano na podstawie treści SIWZ.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

PKP Energetyka S.A. Oddział Usług Zakład Pomorski w Szczecinie informuje, że po przeprowadzonej analizie otrzymanych ofert, komisja przetargowa dokonała odrzucenia oferty firmy:

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

**ZPUE S.A.
UL. JĘDRZEJOWSKA 79c
29-100 WŁOSZCZOWA**


ZADANIE 1.

Przedmiot zamówienia:

Stacja Transformatorowa 15/0,4KV trzypolowa z transformatorem olejowym.

(Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to: długość 2820mm, szerokość 1920mm.)

Oferta firmy ZPUE S.A.

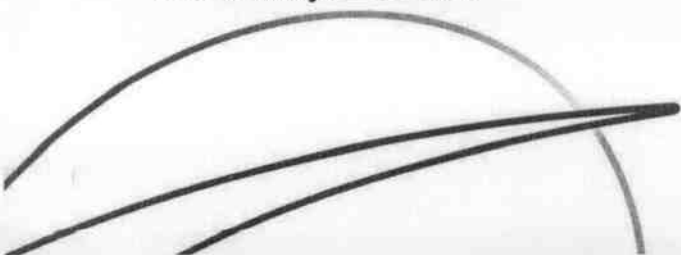

Wymiary zewnętrzne oferowanej stacji nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ

Przedstawiona Stacja Transformatorowa niezgodna z SIWZ.

(Rozdzielnica SN trypolowa RRT długość 1050mm, wysokość 1400mm)

Wymiary zewnętrzne nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ

Przedstawiona Rozdzielniczy SN niezgodna z SIWZ.

ZADANIE 2.

Przedmiot zamówienia:

Stacja Transformatorowa 15/0,4KV trypolowa z transformatorem olejowym.

(Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 2820mm, szerokość 1920mm.)

Oferta firmy ZPUE S.A.

Wymiary zewnętrzne oferowanej stacji nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ

Przedstawiona Stacja Transformatorowa niezgodna z SIWZ.

(Rozdzielnica SN czteropolowa RRT długość 1380mm, wysokość 1400mm)

Wymiary zewnętrzne nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ

Przedstawiona Rozdzielniczy SN niezgodna z SIWZ.

ZADANIE 3.

Przedmiot zamówienia:

Stacja Transformatorowa 15/0,4KV trypolowa z transformatorem olejowym.

(Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 2900mm, szerokość 2100mm.)

Oferta firmy ZPUE S.A.

Wymiary zewnętrzne oferowanej stacji nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ

Przedstawiona Stacja Transformatorowa niezgodna z SIWZ.

(Rozdzielnica SN trypolowa RRT długość 1050mm, wysokość 1400mm)

Wymiary zewnętrzne nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ

Przedstawiona Rozdzielniczy SN niezgodna z SIWZ.

ZADANIE 4.

Przedmiot zamówienia:

Stacja Transformatorowa 15/0,4KV trypolowa z transformatorem olejowym.

(Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 2820mm, szerokość 1920mm.)

Oferta firmy ZPUE S.A.

Wymiary zewnętrzne oferowanej stacji nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ



Przedstawiona Stacja Transformatorowa niezgodna z SIWZ.

Rozdzielnica SN czteropolowa RRRT długość 1380mm, wysokość 1400mm

Wymiary zewnętrzne nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ

Przedstawiona Rozdzielniczy SN niezgodna z SIWZ.

ZADANIE 5.

Przedmiot zamówienia:

Stacja Transformatorowa 15/0,4KV trzypolowa z transformatorem olejowym.

(Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 2820mm, szerokość 1920mm.)

Oferta firmy ZPUE S.A.

Wymiary zewnętrzne oferowanej stacji nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ

Przedstawiona Stacja Transformatorowa niezgodna z SIWZ.

(Rozdzielnica SN trzypolowa RRT długość 1050mm, wysokość 1400mm)

Wymiary zewnętrzne nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ

Przedstawiona Rozdzielniczy SN niezgodna z SIWZ.

ZADANIE 6.

Przedmiot zamówienia:

Stacja Transformatorowa 15/0,4KV trzypolowa z transformatorem olejowym.

(Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 2830mm, szerokość 1730mm.)

Oferta firmy ZPUE S.A.

Wymiary zewnętrzne oferowanej stacji nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ

Przedstawiona Stacja Transformatorowa niezgodna z SIWZ.

Rozdzielnica SN czteropolowa RRRT długość 1380mm, wysokość 1400mm

Wymiary zewnętrzne nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ


Przedstawiona Rozdzielniczy SN niezgodna z SIWZ.

ZADANIE 7.

Przedmiot zamówienia:

Stacja Transformatorowa 15/0,4KV trzypolowa z transformatorem olejowym.

(Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 2820mm, szerokość 1920mm.)

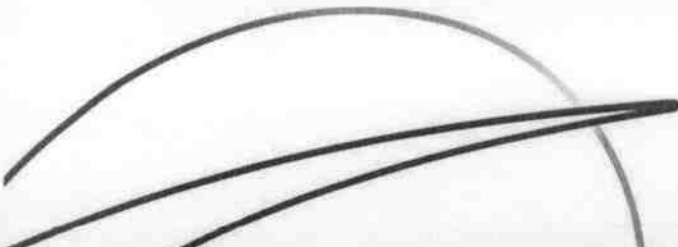

Handwritten signature and date: 12 / 8

