



Warstwy drogowe

Przekrój A-A

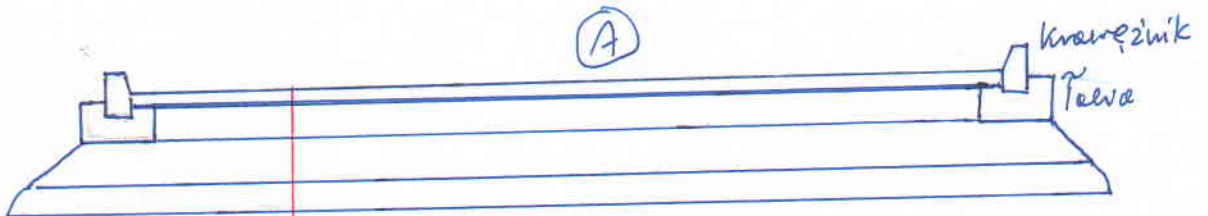

- 8cm kostka betonowa
- 3cm podsypka piaskowa
- 15cm kłwiece 0/31.5
- 25cm kłwiece 0/63
- 12cm pospółka gruba
- geowłóknina

Przekrój B-B

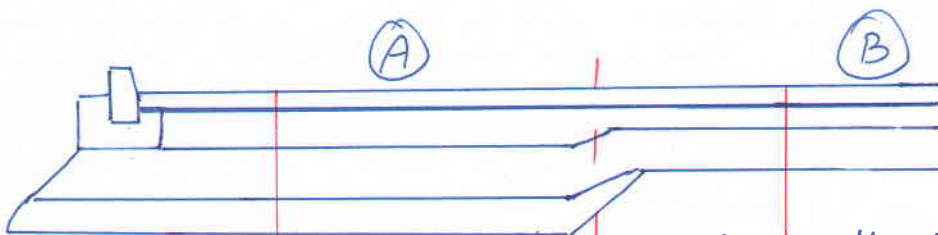

- 8cm kostka betonowa
- 3cm podsypka piaskowa
- 15cm kłwiece 0/31.5
- 25cm kłwiece 0/63
- 12cm pospółka gruba
- geowłóknina

- 8cm kostka betonowa
- 3cm podsypka piaskowa
- 10cm kłwiece 0/31.5
- 20cm kłwiece 0/63
- bez geowłóknina

Zbigniew Sitko
Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego
UAN. UPR. 392/89

PKP Energetyka S.A
Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Południowy
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków